


EYEBEAM



EYEBEAM®

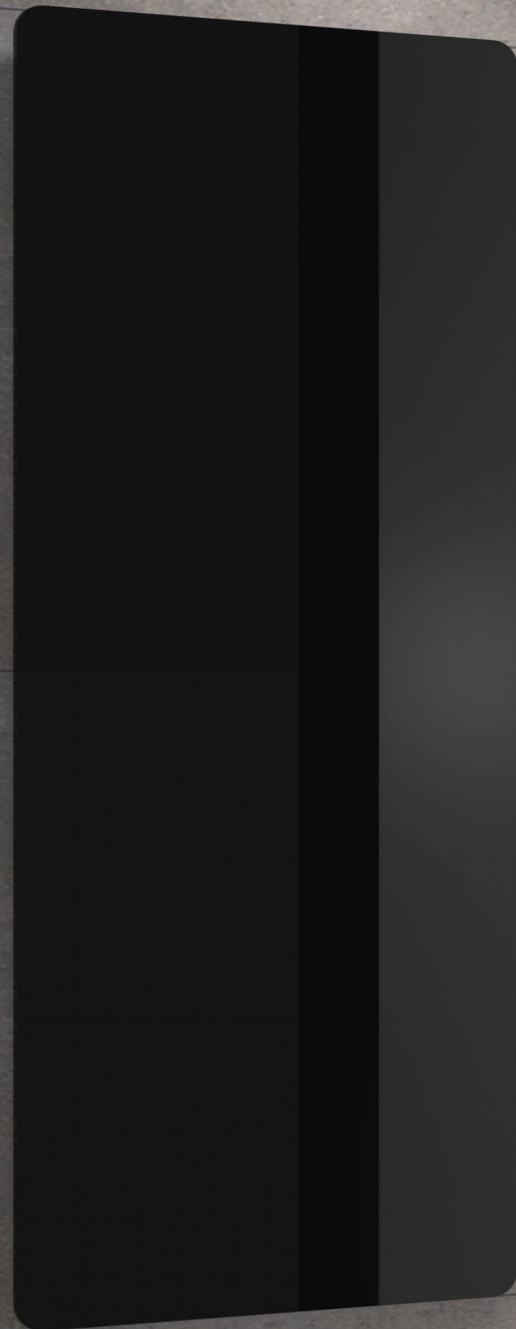

KLEIDERHAKEN



HANDTUCH-HALTER-STANGE

FERNBEDIENUNG



Siebdruck



Verspiegelt




Schwarz



Weiss



Basaltgrau



Hellblau



Rot

ELECTRIC SYSTEM



S

M

L

| | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|
| HÖHE (mm) | 1000 | 1220 | 1520 |
| BREITE (mm) | 500 | 600 | 600 |
| GEWICHT (kg) | 11,00 | 15,60 | 19,20 |
| LEISTUNG (watt) | 700 | 1000 | 1500 |

1 Stck. FERNBEDIENUNG SERIENMÄSSIG IM HEIZKÖRPER-PREIS bzw. IM LIEFERUMFANG BEREITS SCHON ENTHALTEN

HYDRONIC SYSTEM



S

M

L

| | | | | |
|------------------|---------|------------------|------------------|------------------|
| HÖHE (mm) | | 1000 | 1220 | 1500 |
| BREITE (mm) | | 500 | 600 | 600 |
| GEWICHT (kg) | | 9,82 | 14,05 | 17,53 |
| LEISTUNG (watt) | | 475 | 605 | 705 |
| WASSERINHALT (l) | | 0,42 | 0,60 | 0,78 |
| CONNECTIONS | SIDE | NABENABSTAND 450 | NABENABSTAND 550 | NABENABSTAND 550 |
| | CENTRAL | NABENABSTAND 50 | NABENABSTAND 50 | NABENABSTAND 50 |

WATT-LEISTUNGEN lt. EN 442-NORM KALKULIERT 75/65 - 20

MAX. BETRIEBSDRUCK: 6 BAR

4 x 1/2" (I.G.) ANSCHLUSS

ES WIRD EMPFOHLEN DEN HEIZKREIS MIT HEIZWASSERZUSATZMITTELN lt. Ö-NORM H 5195 (bzw. VDI 2035) ZU FÜLLEN bzw.

MIT ENTSPRECHENDEN SCHUTZMITTELN (wie z.B. Produkte von „SENTINEL“) ZU BEHANDELN UM GARANTIEANSPRÜCHE IM SCHADENSFALL EINZUFORDEM.